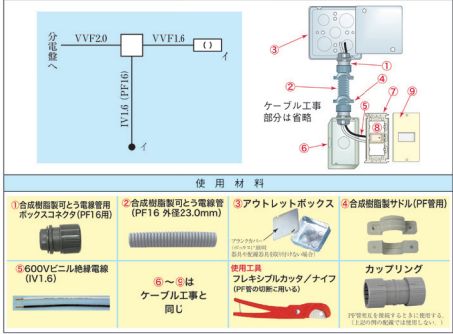
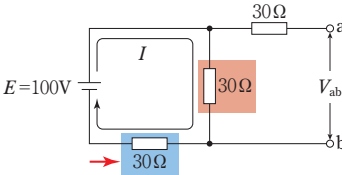
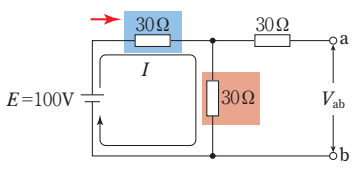


2021 年版 第二種電気工事士筆記試験模範解答集（1 刷）
正誤表

ISBN コード：978-4-485-21479-4
発行日：2020 年 12 月 5 日
更新日：2021 年 5 月 28 日

頁	箇所	誤	正
34	4. 合成樹脂管工事（合成樹脂製可とう電線管工事） ※解説を右のものに変更	● PF 管を使用した例  使用材料 ① 合成樹脂製可とう電線管用ボックスコネクタ (PF16 用) ② 合成樹脂製可とう電線管 (PF16 外径23.0mm) ③ アウトレットボックス ④ 合成樹脂製サドル (PF管用) ⑤ 600Vビニル絶縁電線 (VV1.6) ⑥～⑧はケーブル工事と同じ - 使用工具 フレキシブルカッタ/ナイフ (PP管の切断に用いる) - カップリング PP管同士を接続するときに使用する。 (上記の材料内では提供しない。)	
85	問 36 解説文	⑥で示す部分の接地工事は、単相3線式100/200V 電灯分電盤の金属製外箱の接地なので、電技解釈第29条により D 種接地工事を施す。また、電技解釈第17条により、電路に0.1秒以内に動作する漏電遮断器が設置されているので、接地抵抗値は500Ω以下であればよい。	⑥で示す部分の接地工事は、単相3線式100/200V 電灯分電盤の集中接地端子の接地工事なので、電技解釈第29条により D 種接地工事を施す。また、電技解釈第17条により、電路に0.1秒以内に動作する漏電遮断器が設置されているので、接地抵抗値は500Ω以下であればよい。なお、集中接地端子は、コンセントの接地極などに施す接地工事の接地線を集中して接続し、接地極に至る接地線を共用させる目的で住宅用分電盤に施設される。
102	問 48 解説文	⑮で示す分電盤（金属製）に穴をあける工事に使用されないのは、 <u>ロ</u> の木工ドリルビット…	⑮で示す分電盤（金属製）に穴をあける工事に使用されないのは、 <u>ニ</u> の木工ドリルビット…
146	問 1 解説図		

2021 年版 第二種電気工事士筆記試験模範解答集（2 刷）
正誤表

ISBN コード：978-4-485-21479-4
2021 年 3 月 23 日第 1 版第 2 刷発行
更新日：2021 年 5 月 28 日

頁	箇所	誤	正
102	問 48 解説文	⑮で示す分電盤（金属製）に穴をあける工事に使用されないのは、 <u>ロ</u> の木工用ドリルビット…	⑮で示す分電盤（金属製）に穴をあける工事に使用されないのは、 <u>ニ</u> の木工用ドリルビット…
146	問 1 解説図	