

# 正誤表





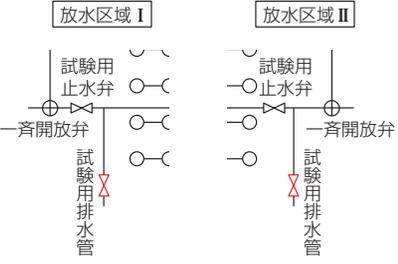
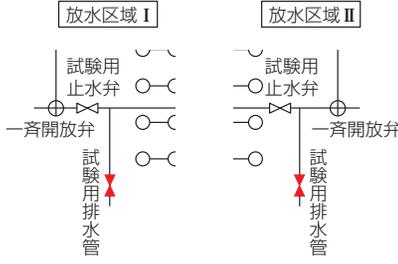
書名：要点ガッチリ 消防設備士1類 改訂新版

コード：978-4-485-23025-1

版刷：改訂第1版第3刷

発行日：2019年2月25日

正誤表作成日：2020年10月14日

ページ	箇所	誤	正
104	最右列2行目	広範囲2号消火栓	広範囲型2号消火栓
134	問1 選択肢(4)	自家用発電設備は、常用電源が停電したときは自動的に非常電源に切り換えられ、常用電源が復旧したときは自動的に非常電源から常用電源に切り換わる。	自家用発電設備は、常用電源が停電したときに自動的に非常電源に切り換えられるもので、特定防火対象物（小規模特定用途複合防火対象物を除く）で延べ面積1000㎡以上のものに設置できる設備の1つである。
151	要点のまとめ 6行目	(例：特定施設水道連型…H)	(例：特定施設水道連結型…H)
183	要点のまとめ 下から4行目	乾式・作動式スプリンクラー設備	乾式・予作動式スプリンクラー設備
190	問1 選択肢(3)	2種類の感知器のうち、1つ目が作動すると表示・警報等が行われ、2つ目の感知器の作動で火災と断定し、選択弁を開放する。	2種類の感知器のうち、どちらか1つの感知器が作動すると表示・警報が行われ、火災と断定し、選択弁を開放する。
210	図2.72 右側の連成計の 記号を圧力計に 修正	 ろ過装置	 ろ過装置
235	4表示の項目2 項目	□ r2.6のものにあつては「2.6」	□ r2.6のものにあつては「r2.6」
265	問4解答の解 説(1)1行目	防火対象物または消火対象物	防火対象物または消防対象物
342	②パッケージ 型消火設備の設 置基準5行目	1のパッケージ消火設備	1のパッケージ型消火設備
370	問2 選択肢(4)	(4) I型の受信装置。	(4) II型の受信装置。
378	問1 選択肢(3)	合計が2800㎡の建築物	合計が3500㎡の建築物
414	問19 バルブ常時開 の記号をオリ フィスに修正		
434	問8 試験用排水管 のバルブ常時 開の記号を常 時閉に修正		
436	問10 バルブ常時開 の記号をオリ フィスに修正	